



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

04.06.2026

№ 2854

**Об утверждении нормативов состава сточных вод  
для объектов абонентов ООО «РайВодоканал»,  
осуществляющих отведение сточных вод с использованием  
централизованных систем водоотведения п. Балахониха, д. Бебяево, с.  
Чернуха (ул. Сельхозтехника) городского округа город Арзамас  
Нижегородской области**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов ООО «РайВодоканал», осуществляющих отведение сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения п. Балахониха, д.

Бебяево, с. Чернуха (ул. Сельхозтехника) городского округа город Арзамас Нижегородской области, согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Арзамас в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области М.Н. Гусева.

Временно исполняющий полномочия  
мэра города Арзамаса

А.А.Галкин

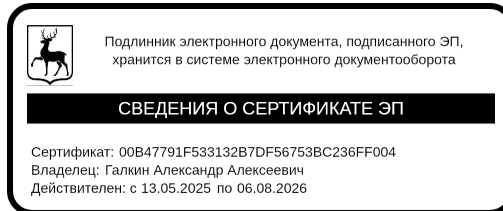

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа город Арзамас  
Нижегородской области  
от 04.06.2026 № 2854

Нормативы состава сточных вод  
для объектов абонентов ООО «РайВодоканал»,  
осуществляющих отведение сточных вод с использованием централизованных  
систем водоотведения п. Балахониха, д. Бебяево, с. Чернуха (ул.  
Сельхозтехника) городского округа город Арзамас Нижегородской области

№ п/ п	Наименование показателя (вещества)	Единица измерения	Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)		
			п. Балахониха г.о.г. Арзамас	д. Бебяево г.о.г. Арзамас	с. Чернуха (ул. Сельхозтехника) г.о.г. Арзамас
1	Водородный показатель, рН	ед. рН	6-9	6-9	6-9
2	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	25	25	25
3	Фосфаты(по фосфору)	мг/дм <sup>3</sup>	12	12	12
4	БПК <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	300	300	300
5	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	500	500	500
6	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300	300	300
7	СПАВ анионные.	мг/дм <sup>3</sup>	0,59	0,37	0,32
8	Сульфат-анион (сульфаты)	мг/дм <sup>3</sup>	100,57	91,08	91,00
9	Хлорид-анионы (хлориды)	мг/дм <sup>3</sup>	127,89	80,35	59,36
10	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,94	0,93	0,87
11	Нефтепродукты (нефть)	мг/дм <sup>3</sup>	0,36	0,24	0,38
12	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,013
13	Хром <sup>6+</sup> (ионы хрома)	мг/дм <sup>3</sup>	0,03	0,01	0,03
14	Хром <sup>3+</sup> (ионы хрома)	мг/дм <sup>3</sup>	0,08	0,01	0,076
15	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,015	0,015	0,015
16	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,05
17	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,02	0,023	0,0017
18	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	0,02	0,01	0,01
19	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1
20	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	0,0001	0,0001	0,0001